


## PC 01 (diagnóstico y solución del error por protección contra tensión excesiva o insuficiente)

**Descripción:** Se detectan incrementos o disminuciones anómalos en la tensión al comprobar el circuito de detección de tensión especificado.

Piezas que recomendamos preparar:

- Cables de alimentación eléctrica
- Placa del módulo IPM
- PCB
- Reactor

Resolución de problemas y reparación:

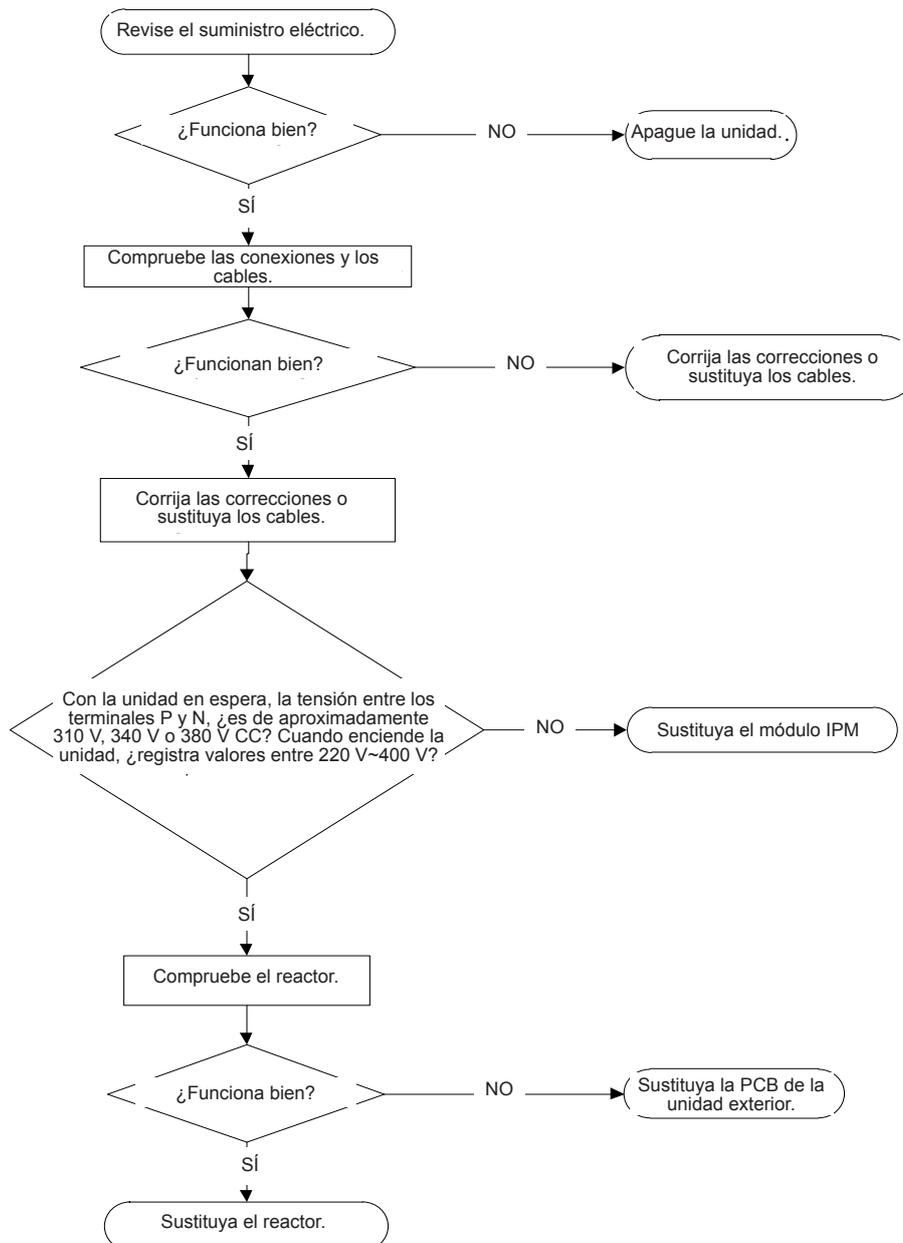

Nota: En algunos modelos, la PCB de la unidad exterior no se puede desmontar individualmente. En esos casos, la caja de control eléctrico de la unidad exterior deberá sustituirse en su conjunto.