


PC 04 (diagnóstico y solución del error de accionamiento del compresor del Inverter)

Descripción: El accionamiento anómalo del compresor de inversión se detecta mediante un circuito de detección especial, que incluye la detección de las señales de comunicación, la detección de la tensión, la detección de la señal de velocidad de rotación del compresor, etc.

Piezas que recomendamos preparar:

- Cables de conexión
- Placa del módulo IPM
- Conjunto del ventilador exterior
- Compresor
- PCB de la unidad exterior

Resolución de problemas y reparación:

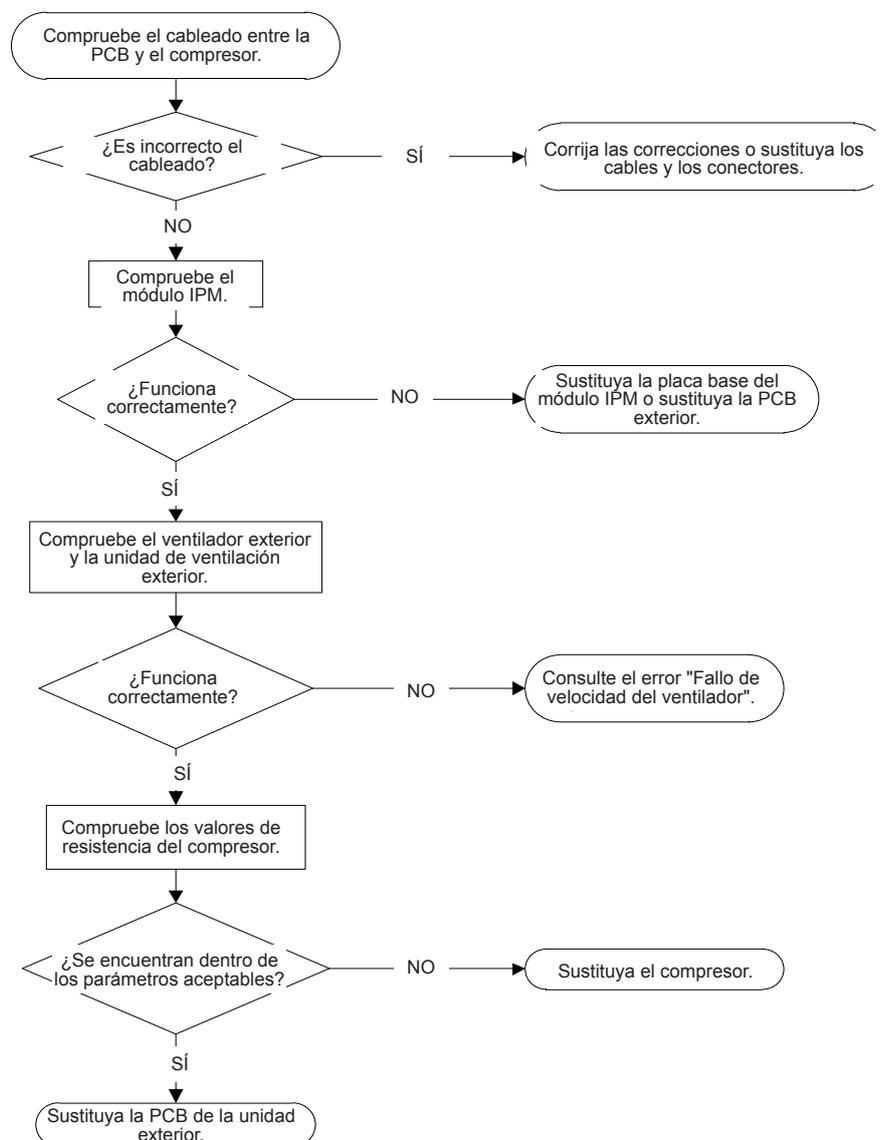

Nota: En algunos modelos, la PCB de la unidad exterior no se puede desmontar individualmente. En esos casos, la caja de control eléctrico de la unidad exterior deberá sustituirse en su conjunto.